




Avanserte måle- og styringssystemer

Oppsummering av høringsuttalelser
og endelig forskriftstekst

7
2011

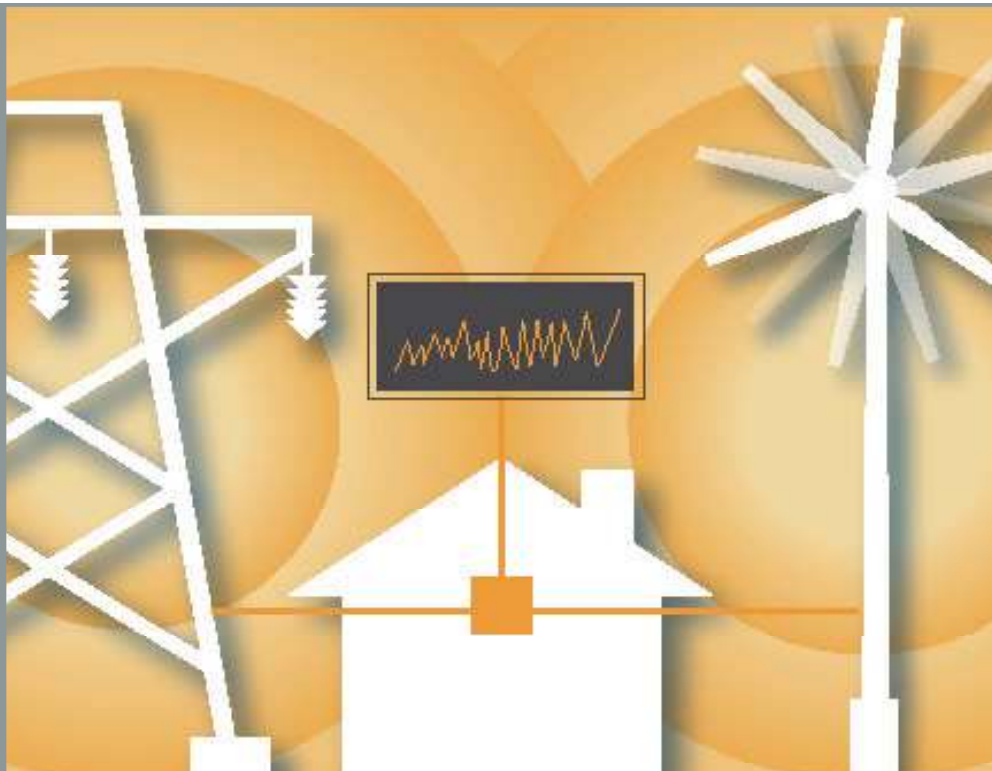

D
O
K
U
M
E
N
T

4 Andre forhold

Ombygging av sikringsskap

Høringsinstansenes syn

Enkelte høringsinstanser støtter forslaget om at kunden skal ta kostnaden ved ombygging av eget sikringsskap. Det er viktig at nettselskapet søker å minimere kostnaden. KS Bedrift og Defo deler dette synet. Norsk Teknologi påpeker at et alternativ til ombygging av sikringsskap er plassering utendørs i felles inntaksskap for elkraft og kommunikasjon.

Andre er uenig i at kunden må ta kostnaden dersom utskifting av måleren medfører behov for ombygging av kundens sikringsskap. F. eks Forbrukerrådet, DSB og Enova mener slike kostnader som omleggingen innebærer må dekkes inn gjennom økning i nettleien. EnergiNorge foreslår at NVE bør vurdere en egen rapportering om antall ombygginger og kostnader fra selskapene og la disse kostnadene inngå i beregning av tillatt inntekt på samme måte som eiendomsskatt.

Enkelte aktører påpeker også at det vil skape støy, dårlig omdømme og utfordringer i fremdriften ettersom en slik kostnad kommer overraskende på kunden.

BKK mener at nettselskapene bør gis en viss frihet til å velge utstyr med redusert funksjonalitet i tilfelle plassmangel. Dette må kunne vurderes innenfor en generell unntaksbestemmelse på linje med det som gjelder for avvikling av fellesmåling.

NVEs vurdering

Nettselskapet bør tilstrebe å holde seg innenfor det foreskrevne plassbehovet for måler og målerutrustning i eksisterende sikringsskap. Etter en ny vurdering mener NVE at det vil være urimelig å pålegge den enkelte kunde å ta kostnaden med å bygge nytt eller utvide eksisterende sikringsskap i tilfelle plassmangel, selv om skapene er kundens eiendom. En viktig begrunnelse for denne vurderingen er at det ikke er kunden som har initiert eller krevd ny måler. Prinsippet om at kunden skal betale vil også kunne være diskriminerende.

NVE vil imidlertid legge til grunn at nettselskapets kostnadsansvar er begrenset til den minst kostnadskrevenne løsning. I den grad den enkelte kunde ønsker andre og dyrere løsninger for nytt sikringsskap, må kunden dekke merkostnaden.

Kundesegmenter

Høringsinstansenes syn

Leverandørene, Eidsiva Nett og Tussa Nett mener at det er nødvendig å skille på anlegg over 100 000 kWh og husholdningskunder. Dagens timemålte anlegg for sluttbrukere over 100 000 kWh, er i stor grad kompliserte og kostbare anlegg. Å tilpasse disse anleggene til forskriftskravene gir ikke økt nytte, verken for kunde, leverandører eller kraftselskap. Målere i dette segmentet har hatt overvåkning og styring av last internt i mange år, og her finnes det allerede gode løsninger som dekker dette segmentet.

Statnett viser videre til at kunder i regional- og sentralnettet allerede i dag blir avregnet etter timeverdier og har full tilgang til sine avregningsdata på Internett. Display og grensesnitt til andre tjenester bør ikke være nødvendig på dette nivået.

Noen få nettselskaper mener det bør være mulig å vurdere å se f. eks små husholdninger og hytter som egen gruppe. Ved å lempe på kravet om timeavlesning for denne gruppen vil antall timeserier, arbeid med kvalitetssikring og liknende reduseres.

Hafslund mener en utbygging med full AMS-funksjonalitet uansett kundegruppe vil innebære kostnader og risiko som neppe kan forsvares opp mot de nytteverdiene man eventuelt mener å se.

NVEs vurdering

NVE uttalte i høringsforslaget at som utgangspunkt skal AMS installeres i alle målepunkt. Videre var NVEs vurdering at det ikke ville være riktig å sette eksakte kriterier for hvilke anlegg, herunder kunder eller kundegrupper, som helt eller delvis skulle kunne unntas. Vi står i hovedsak fast på dette standpunktet. Dette innebærer bl.a. at alle grunnleggende funksjonelle krav, dvs. toveiskommunikasjon, automatisk registrering og oversendelse av timeverdier, daglig rapportering av forbruk m.m., må kunne oppfylles for alle kunder og på alle spenningsnivå.

NVE ser at i noen tilfeller vil enkelte av de vedtatte funksjonskravene ha liten og eller ingen verdi for kunde, nettselskap eller tjenesteleverandører. For å unngå unødvendige kostnader vil derfor NVE akseptere at det kan gjøres unntak for enkelte funksjonskrav. Et sentralt moment i denne vurderingen vil være om kunden samtykker til et slikt unntak. Slike unntak må avgjøres av NVE etter søknad, jf. § 4-2 siste ledd.